

セキスイ熱膨張耐火材

ファイアロック®

ケーブル区画貫通措置部材
PF管貫通(壁用)


適用範囲が
広がりました

国土交通大臣認定
PS060WL-0452
PS060WL-0453

中空壁の防火区画に設置する**コンセントボックス部**に
ご使用いただけるようになりました。

特長1 合成樹脂製可とう電線管でも直配線でも使えます。

特長2 鋼製アウトレットボックス最大6個用まで使えます。

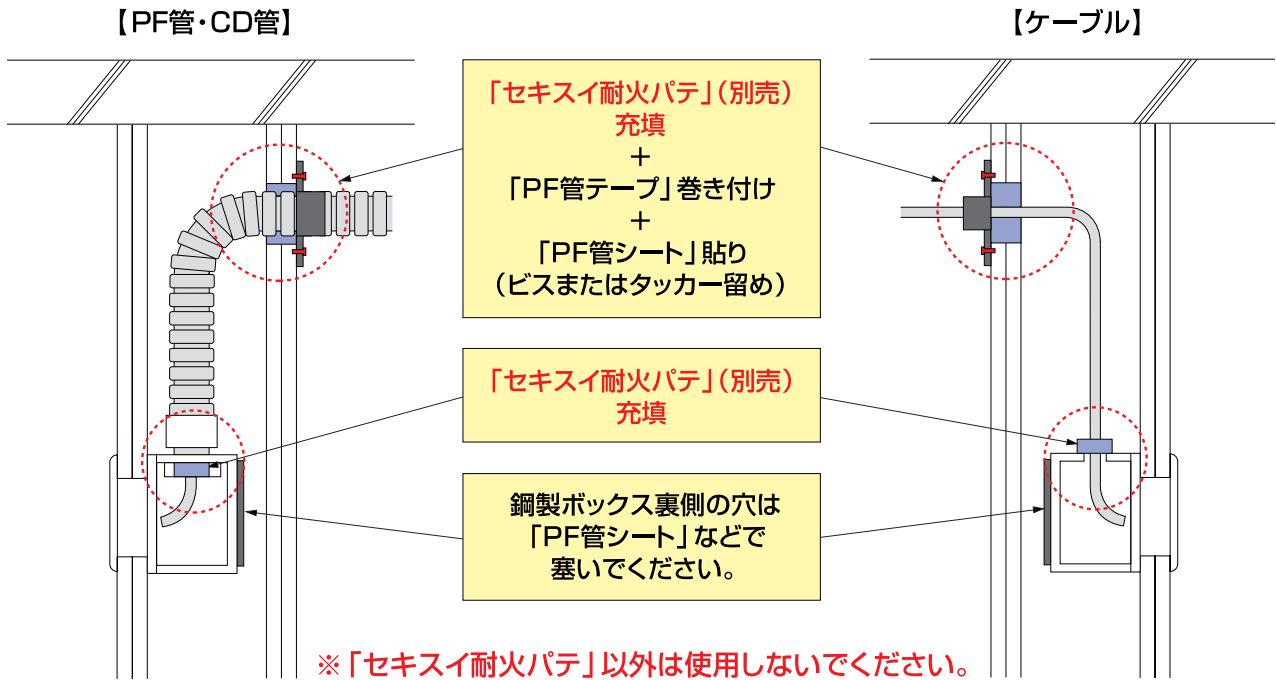


適用範囲

		PF管・CD管	ケーブル
国土交通大臣認定番号		PS060WL-0452	PS060WL-0453
壁	仕様	①両面強化せっこうボード重張間仕切り壁(準耐火構造) ②国土交通大臣が認定した耐火構造の壁 (①②共、木製下地は除く)	
	厚さ	鋼製アウトレットボックス(樹脂製は不可) 1~3個用の場合:100mm以上 4~6個用の場合:115mm以上	
開口寸法	アウトレットボックス部	284mm以下×92mm以下	
	電線管・ケーブル貫通	φ110mm以下	
合成樹脂製 可とう電線管	規格	JIS C8411	
	種類	PF管・CD管	
	外径	φ36.5mm(呼び径28)以下	
ケーブル	導体断面積 (ケーブル1本あたり)	22mm ² 以下	

※くわしくは認定書をご確認ください。

<施工応用例>

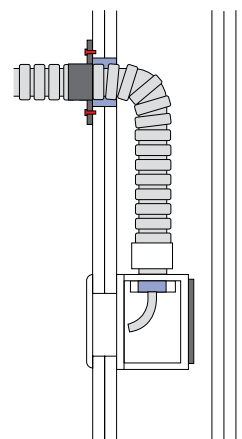

※所轄官公庁への確認が必要です。