


マンション壁の貫通部へもご使用いただけるようになりました。

(財)日本消防設備安全センター性能評定取得
KK19-144号・145号

平成19年4月に消防法が改正され、共住区画(特定共同住宅の住戸等の床又は壁)をケーブルが貫通するための耐火性能基準が告示化されました。

平成19年4月1日以降に着工した特定共同住宅が適用になります。

従来の(財)日本消防設備安全センター評定品についても新基準に満たない製品は使用ができなくなりました。

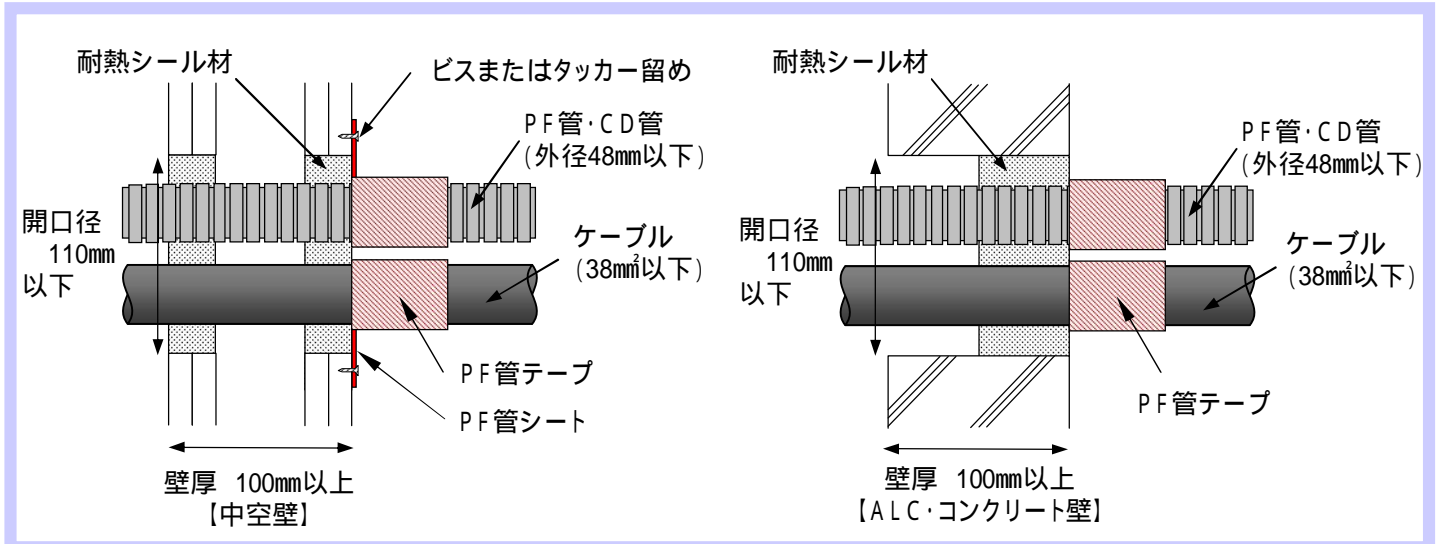

適用範囲

		国土交通大臣認定		(財)日本消防設備安全センター性能評定	
認定・評定番号		PS060WL-0371	PS060WL-0372	KK19-145号	KK19-144号
貫通開口寸法		110mm以下	110mm以下	110mm以下	110mm以下
壁仕様		・中空壁(厚100mm以上) グラスウール充てん 両面強化せっこうボード重張 軽量鉄骨下地間仕切壁 (準耐火構造) および国土交通大臣が認定 した耐火構造の壁	・ALC壁 ・コンクリート壁 (厚100mm以上)	・中空壁(厚100mm以上) グラスウール充てん 両面強化せっこうボード 12.5mm 2枚重ね張り	・ALC壁 ・コンクリート壁 (厚100mm以上)
電線管+ケーブルの 総断面積		2498mm ² 以下		-	
電線管	規格	JIS C 8411		JIS C 8411	
	種類	PF管、CD管		PF管、CD管	
	外径	48.0mm以下		48.0mm以下	
	本数	-		1本	
電線	導体断面積	38mm ² 以下		38mm ² 以下	
充填材	材料	耐熱シール材		耐熱シール材	
	充填量	両側25mm以上	片側50mm以上	両側25mm以上	片側50mm以上

詳しくは認定書・評定書をご確認ください。

積水化学工業株式会社 耐火材料営業所

〒105-8450 東京都港区虎ノ門2-3-17(虎ノ門二丁目タワー) TEL03(5521)0545・FAX03(5521)0547
〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4(堂島関電ビル) TEL06(6365)4100・FAX06(6365)4215

ホームページアドレス: <http://www.fiblock.com>